


# Ulcus aan onderbeen of voet > 2 weken

Stroomschema voor de huisartsenpraktijk

niet geschikt voor oncologische wonden

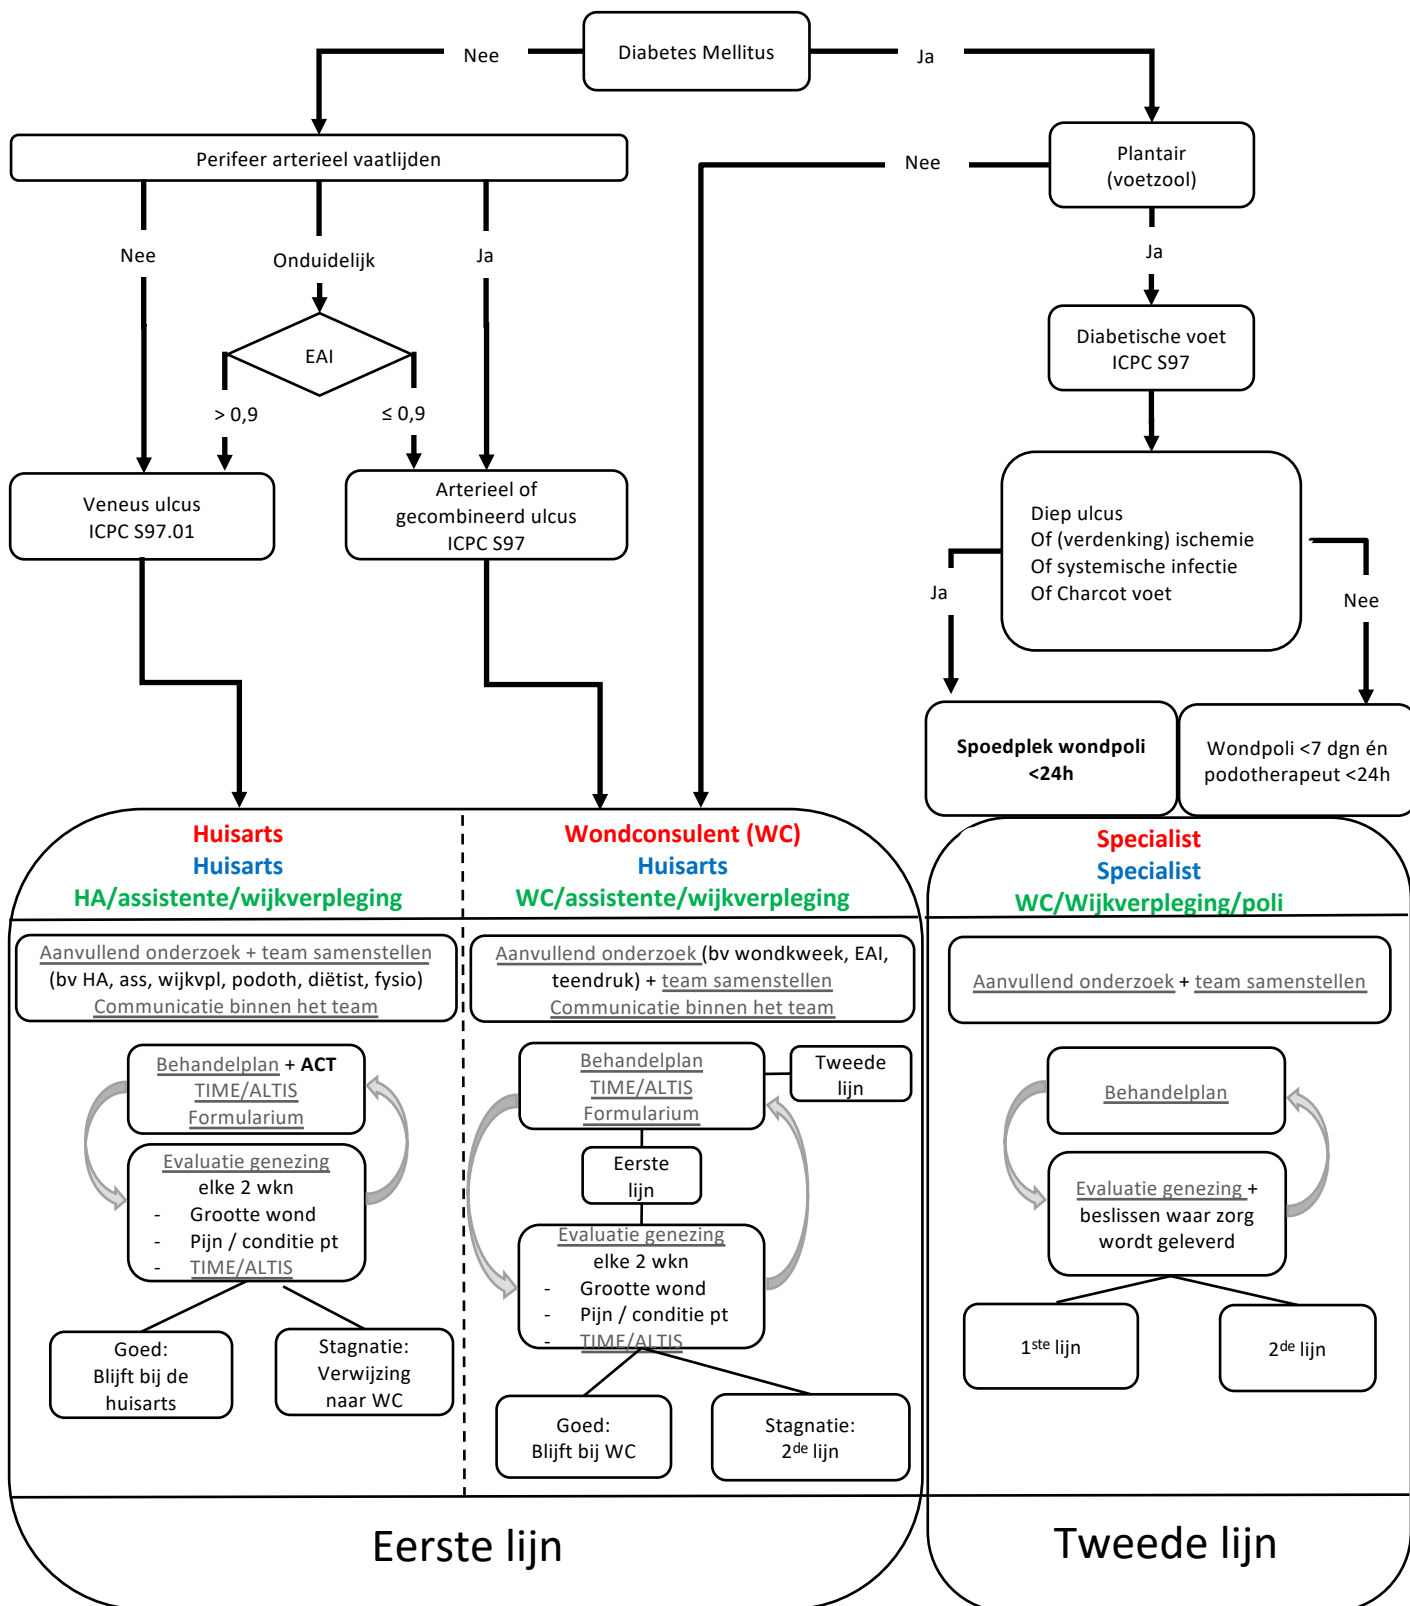

**Regie**

**Medisch eindverantwoordelijk**

**Uitvoering**

**Aanvullende informatie**

1 Casefinding, diagnose, team samenstellen, begrippen

2 Communicatie binnen het zorgteam

3 Behandelplan, behandeling, evaluatie genezing

4 Aanvullend onderzoek

5 TIME- en ALTIS-methode

6 Formularium

# SOEP-registratie

## Subjectief / anamnese:

### Eerste contact:

**A** aard van de wond (wat voor soort wond, hoe ontstaan)

**L** Lokalisatie van de wond

**T** Tijd en tijdsbeloop ontstaan van de wond

**I** intensiteit/afmeting wond

**S** Samenhang (roken, medicatie, pijn, mobiliteit, onderliggend lijden, voedingstoestand, voorgeschiedenis, psychologische en sociale toestand)

### Volgende contacten:

- hoeveelste contact is het
- hoe staat het met de pijn
- nagaan hoe het gaat met therapietrouw

## Evaluatie / diagnose

S97.01 Veneus Ulcus

S97 Arterieel of Gecombineerd Ulcus

S97 Diabetische Voet

Vermelden wie de regie heeft: HA, WC of specialist

## Objectief / lichamelijk onderzoek

**T** tissue: zwart / geel / rood

**I** infection: sprake van infectie, riekend of niet

**M** moisture: natte / vochtige / droge wond

**E** edge: wondranden: intact / begrensd / ondermijnd / nattend

Overig:

- Afmetingen wond (in mm)
- Oedeem ja / nee
- Uitslagen aanvullend onderzoek (bv temperatuur, EAI, wondkweek)

Overige wondinformatie

Maak een **foto** en voeg deze toe aan het dossier

## Plan / Beleid

- Indicatie aanvullend onderzoek
- Indicatie verwijzing bv WC / podo / diëtist / spec
- Behandelplan
- Wie voert de wondzorg uit
- Wanneer is de volgende controle

# Wondbehandeling

Wondfase	Rood (granulatie/epithelisatie)	Geel (debris)	Zwart (necrose)
Actie	Beschermen en vochtig houden	Verwijder exsudaat en reinig	Vochtige wond: verwijder necrose Droge wond: necrose laten zitten
Sterk nattend	Reinigen met vochtig gaasje of Debrisoft pad Suprasorb Liquacel en/of Vliwasorb Pro	Reinigen met vochtig gaasje of Debrisoft Pad Suprasorb A Vliwasorb Pro	Reinigen met vochtig gaasje of Debrisoft Pad Suprasorb Liquacel en/of Vliwasorb Pro
Vochtig	Reinigen met vochtig gaasje of Debrisoft Pad Suprasorb P silicone border	Reinigen met vochtig gaasje of Debrisoft Pad Suprasorb A Vliwasorb	Reinigen met vochtig gaasje of Debrisoft Pad Suprasorb A Vliwasorb
Droog	Reinigen met vochtig gaasje of Debrisoft Pad Suprasorb P silicone border	Suprasorb G Suprasorb P silicone border	Droog houden Curapor (transparent)